


# INSTALLATION GUIDE

## AeraMax<sup>®</sup> PRO Air Quality Control System: AM IV

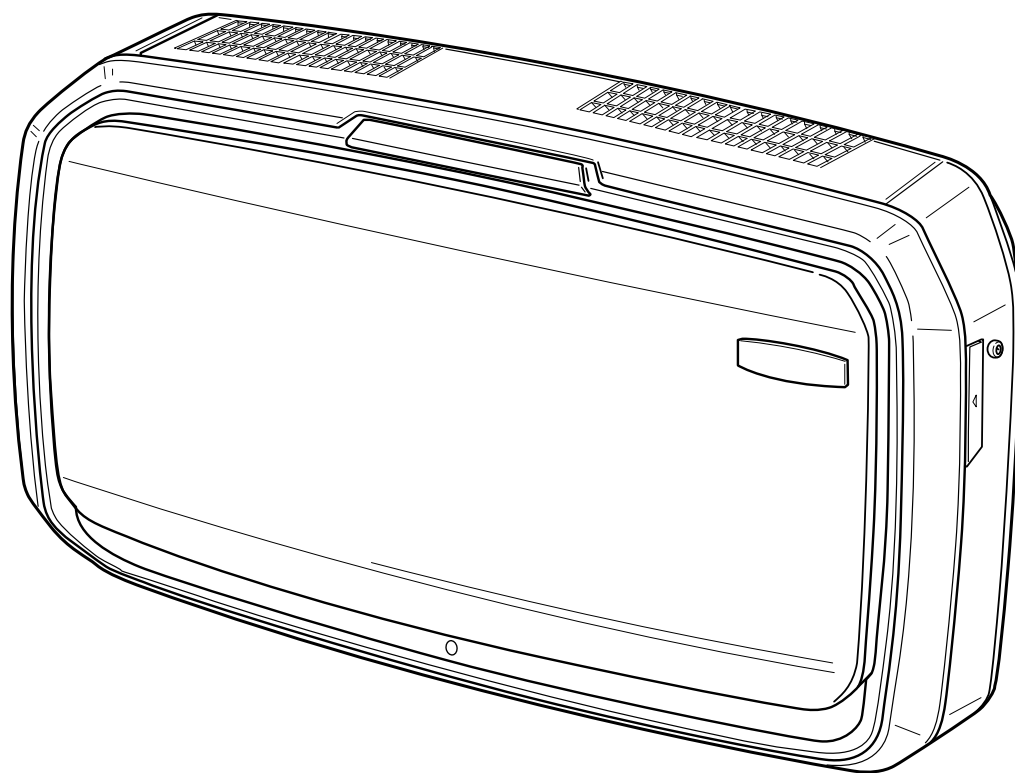

Please read instructions carefully before installing

Veuillez lire les instructions attentivement avant d'installer le produit

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch

Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert

Läs instruktionerna noggrant innan installation

Læs venligst vejledningen omhyggeligt inden installation

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du installerer

Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać instrukcję

Перед монтажом внимательно прочитайте инструкции

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση

Kurulum öncesinde lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun.

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tyto pokyny


Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny

Beszerezés előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat

Por favor leia as instruções cuidadosamente antes da instalação

## CLÉ

1. Panneau d'accès
2. Filtres
3. Cadre du filtre
4. Ensemble principal
5. Commutateur
6. Loquet du panneau d'accès
7. Verrou du panneau d'accès
8. Ensemble de boîtier arrière
9. Panneau de commande
10. Fenêtre de cadre du filtre

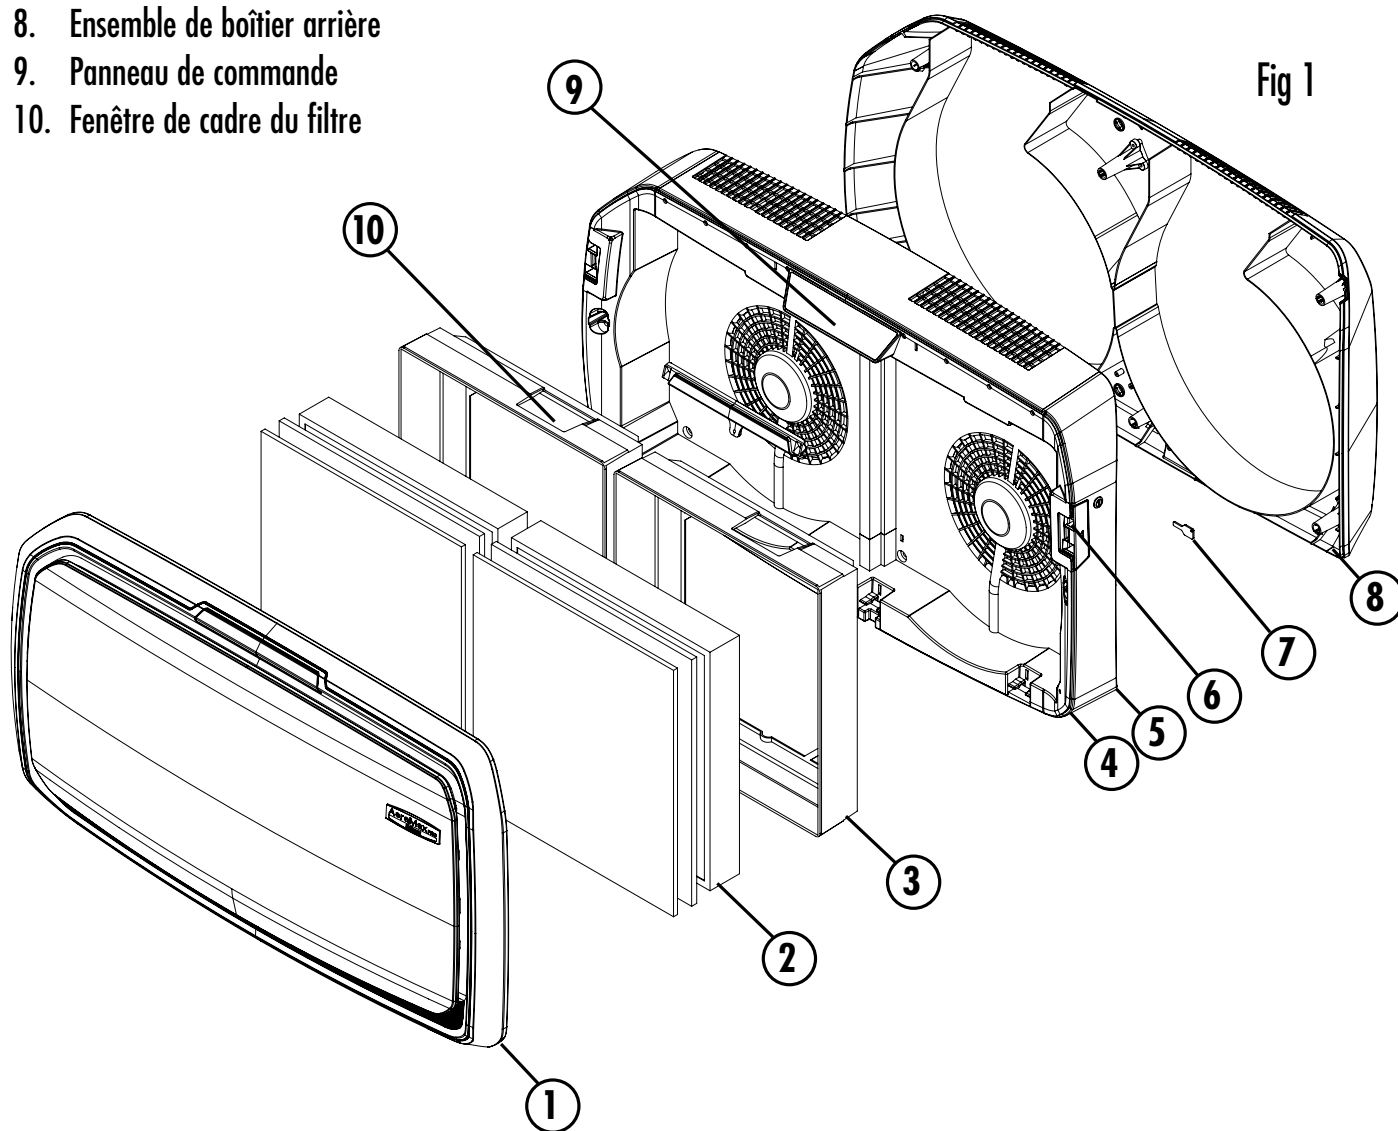

## SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous que l'alimentation électrique a été déconnectée ou éteinte avant de commencer toute tâche d'installation.

Assurez-vous qu'aucun fil électrique, câble d'utilité publique ou conduit ne se trouve directement derrière la zone d'installation / de perçage.

Si le mur contient des poteaux, il est vivement recommandé de placer au moins 2 ancrages de montage du purificateur d'air sur un poteau existant.

## OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION

- Perceuse électrique, mèches (non incluses)
- Tournevis Phillips n° 2 et tournevis à tête plate n° 2 (non inclus)
- Connecteurs (non inclus)
- Niveau (non inclus)
- Gabarit de montage (inclus)

## PIÈCES FOURNIES POUR L'INSTALLATION

- Ancrages pour placoplâtre - 10mm de long
- Vis Phillips à tête cylindrique

## CONSIGNES D'INSTALLATION DU PRODUIT

Placer le gabarit de montage fourni sur le mur sur lequel le purificateur d'air doit être installé. Si le purificateur d'air doit être installé dans la partie supérieure du mur, veiller à ce que le bord supérieur de l'unité soit positionné à au moins 8 pouces (21 cm) du plafond pour qu'il soit possible de remplacer le filtre (voir Fig 2).


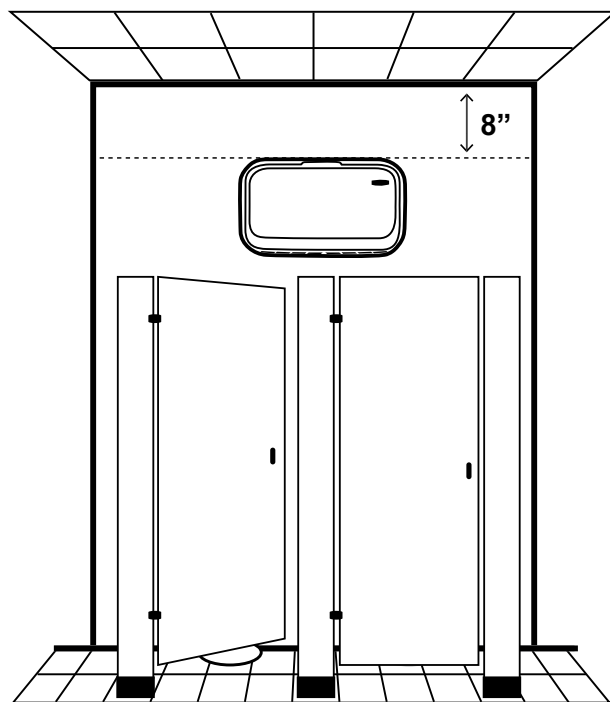



Fig 2

## MONTAGE DU BOÎTIER ARRIÈRE ET ENSEMBLE PRINCIPAL


Avant de commencer l'installation, tester le boîtier de raccordement électrique pour s'assurer que les exigences de puissance nominale soient bien respectées. Sortir le purificateur d'air de son carton d'expédition et retirer tous les matériaux d'emballage.

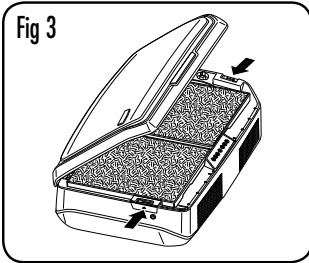


Placer le purificateur d'air face vers le haut sur une surface de travail plane et stable. Ouvrir le panneau d'accès en appuyant sur les loquets situés de chaque côté de l'unité (Fig 3).

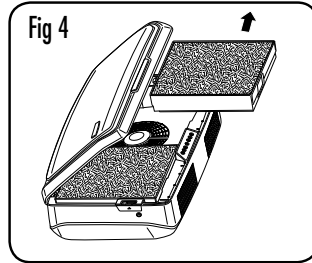


Ouvrir le panneau d'accès et retirer l'ensemble de filtre en tirant sur les deux bords latéraux du cadre, puis en soulevant celui-ci. REMARQUE : retirer tout l'emballage en plastique des filtres (Fig 4).

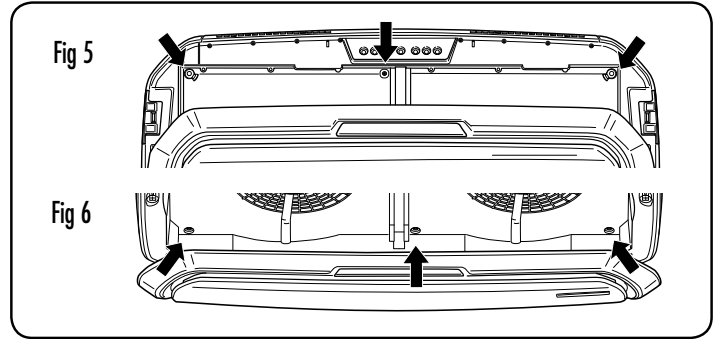

Retirer les six vis du boîtier (Figs 5 et 6) et les mettre de côté en vue du réassemblage.

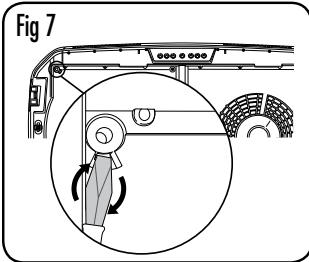


Là où se trouvent les deux vis du boîtier supérieur (Fig 5), insérer un tournevis à tête plate et tourner doucement pour libérer la patte de la façon illustrée à la Fig 7. Ceci déconnectera l'ensemble de boîtier principal de l'ensemble de boîtier arrière.

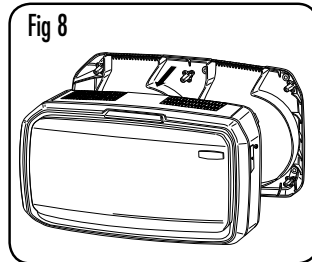


Déconnecter l'ensemble de boîtier principal de l'ensemble de boîtier arrière. Séparer le boîtier principal du boîtier arrière. Séparer l'ensemble de boîtier principal du boîtier de montage arrière (Fig 8).

## INSTALLATION ET CÂBLAGE DU BOÎTIER ARRIÈRE


Localiser l'emplacement de montage souhaité pour le boîtier arrière. Une fois de plus, il est vivement recommandé de monter à un poteau existant au moins 2 ancrages de montage pour le purificateur d'air.

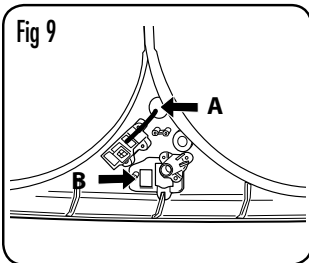

À l'aide du gabarit fourni, s'assurer que le boîtier de raccordement électrique est bien situé derrière le trou destiné au câble (A) de l'ensemble de boîtier arrière (Fig 9). Percer des trous et placer les ancrages dans le mur. Si le montage se fait sur du ciment, du béton ou des murs de briques, acheminer les fils électriques à travers le trou « pré-perforé » marqué (B) à la Fig 9.

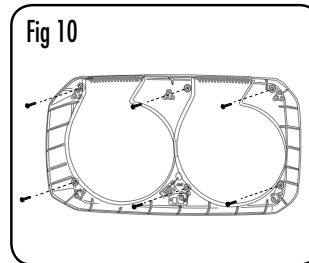


Vérifier les rondelles à tous les emplacements de vis de montage (Fig 10). Tirer les fils électriques depuis le boîtier de raccordement électrique par le trou situé sur le carter arrière. Aligner le carter sur les ancrés et revisser fermement toutes les vis de montage.

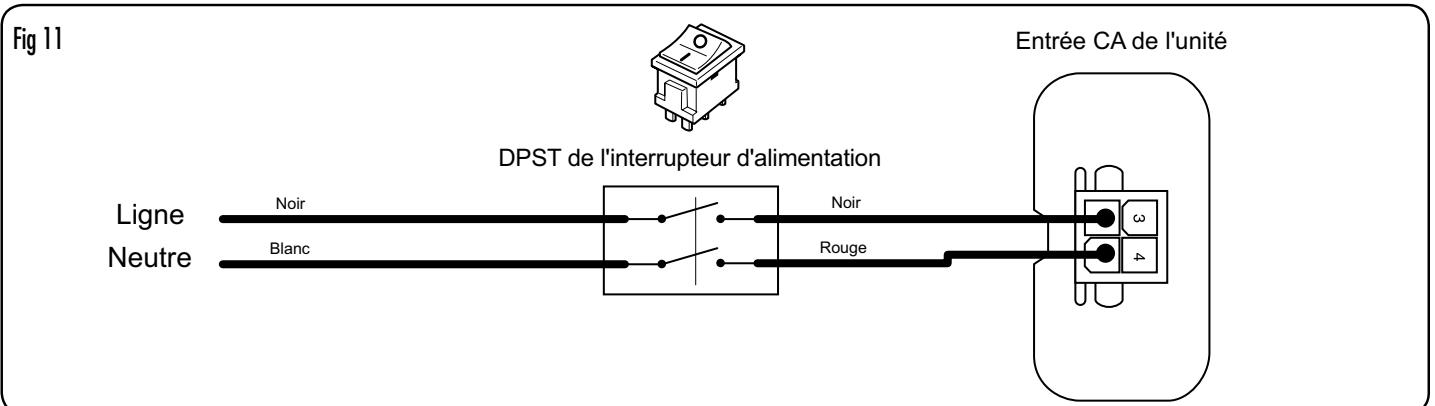


Connecter les fils du boîtier de raccordement électrique aux fils situés à l'intérieur du carter arrière à l'aide des douilles isolantes. Faire correspondre les fils de ligne (noirs) et les fils neutres (blancs) (Fig 11). S'assurer d'établir les connexions en accord avec les codes et réglementations gouvernementaux, provinciaux et locaux.

## INSTALLATION DE L'ENSEMBLE PRINCIPAL


**AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque d'électrocution, s'assurer que l'alimentation électrique a été déconnectée ou éteinte avant de commencer toute tâche d'installation.

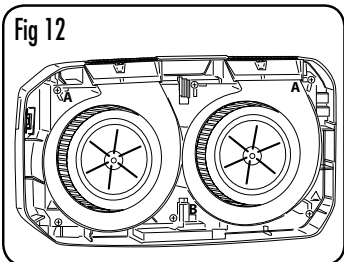

Une fois les ensembles complètement insérés, le connecteur d'alimentation principal (B, dans la Fig 12) amènera l'alimentation du boîtier arrière vers le boîtier principal. L'ensemble principal se connecte à l'ensemble de boîtier arrière à l'aide des quatre vis précédemment retirées (Figs 5 et 6). Deux mousquetons (A, dans la Fig 12) maintiennent l'un à l'autre les ensembles principal et arrière tant que les vis ne sont pas installées.

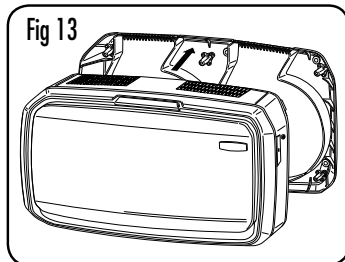


Aligner soigneusement l'ensemble principal avec l'ensemble de boîtier arrière. Le mettre en place lentement en appuyant dessus jusqu'à entendre un déclic et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre les ensembles (Fig 13). L'unité devrait maintenant supporter son propre poids.

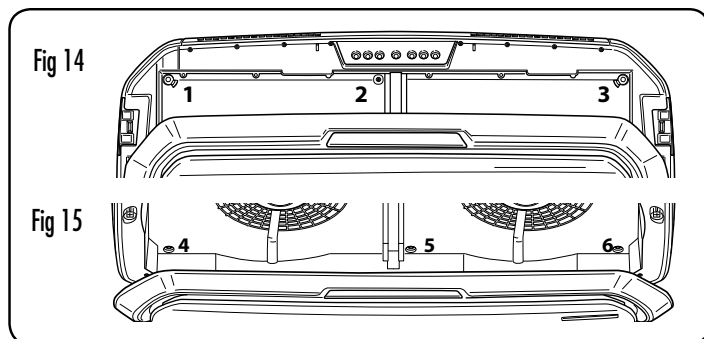


Installer six vis (précédemment retirées) pour fixer l'ensemble principal à l'ensemble de boîtier arrière (Figs 14 et 15).

## RÉINSTALLATION DES FILTRES


**IMPORTANT** : S'assurer que tout l'emballage en plastique a été retiré des filtres.

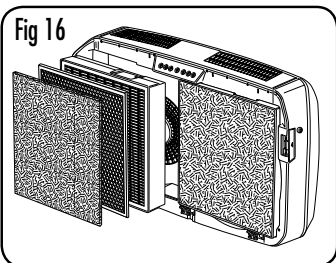


S'assurer que les filtres sont dans le bon ordre : préfiltre / filtre à charbon actif / filtre HEPA et qu'ils sont insérés dans le cadre des filtres (Fig 16).

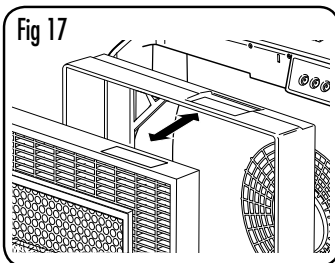


**IMPORTANT** : S'assurer que la zone de détection des filtres s'aligne avec le cadre du filtre de la fenêtre (Fig 17).

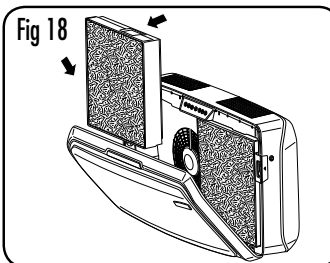

Ouvrir le panneau frontal en appuyant sur les loquets situés de chaque côté de l'unité. Permettre l'ouverture totale de la porte. Insérer les filtres – **IMPORTANT** : s'assurer que la fenêtre de détection des filtres est bien alignée dans le coin supérieur droit (Fig 18).

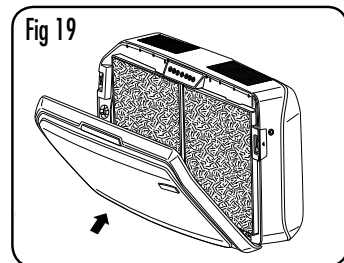


Fermer le panneau frontal en appuyant fermement jusqu'à ce que le loquet des deux côtés se ferme (Fig 19).

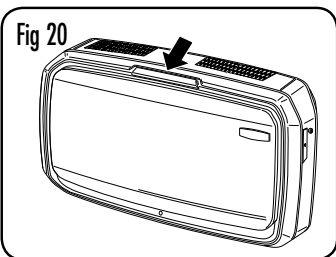

Une fois l'unité fermée, rétablir l'alimentation. Les voyants situés sur le panneau de commande sont visibles à travers l'objectif. Ils indiquent que l'unité est opérationnelle (Fig 20). L'indicateur du voyant d'alimentation clignote une fois par seconde.

## VERROUILLAGE DU PANNEAU D'ACCÈS



L'unité peut être verrouillée pour restreindre l'accès au panneau de commande et aux filtres. Pour ce faire, insérer la clé fournie et la faire tourner d'un quart de tour dans le sens horaire (Fig 21).

AeraMax® Pro AM IV and AM4 PC

AERA MAX®

PROFESSIONAL

Air Purifier | Purificateur d'air | Purificador de aire



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

U.S.: 1-800-955-0959

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.  
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.  
NE PAS JETER : CONSERVER AFIN DE CONSULTER LES DIRECTIVES ULTÉ-  
RIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.  
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

**Fellowes**  
Brands™

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

© 2019 Fellowes, Inc. | Part #411638

**CLEANING:**

- Clean external housing as necessary by wiping with a dry, soft cloth; for stains, use a warm, damp cloth.
- Do not use volatile fluids such as benzene, paint thinner, scouring powder or other cleaners that may damage the unit surface.
- Clean intake and exhaust vents by wiping with a dry, soft cloth.


**FILTER REPLACEMENT INDICATORS:**

The replacement filter indicators will signal when to replace the HEPA Filter and/or Carbon with Pre-Filter. The replacement period will vary depending on the hours of use, air quality, and rate of air flow. However, under normal usage, most HEPA Filters need to be replaced every 2 years, and Carbon with Pre-Filter every 6 months. When a filter needs to be replaced the following color will be shown on any one of the HEPA, CARBON, or ACCESSORY filter replacement indicators:


- Red Flashing = RIGHT filter 90% full
- Amber Flashing = LEFT filter 90% full
- Red Flash, Pause, Amber Flash, Pause = Right & LEFT filters 90% full
- Red = Replace RIGHT filter
- Amber = Replace LEFT filter
- Red & Amber Alternating = Replace Right & Left filters

Do not wash and reuse any of the filters – they will not work effectively. Only use AeraMax<sup>®</sup> PRO brand replacement filters as units will not function using any other replacements.


**FILTER REPLACEMENT PROCEDURE:**

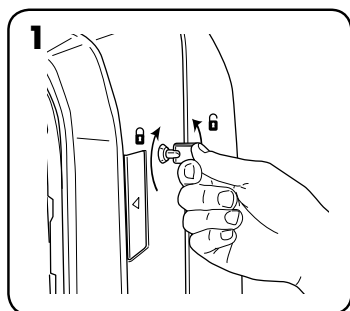

1 Unlock access panel: to unlock, insert the key provided and rotate counter-clockwise ¼ turn.

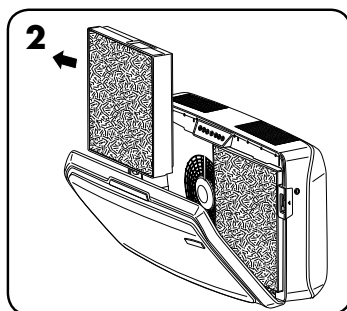

2 Open front access panel by pressing latches on both sides of unit. Allow panel to open fully. Remove filter(s) to be replaced.

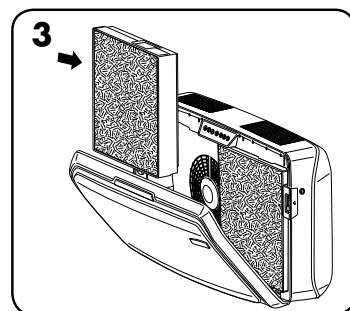

3 Remove any packaging wrap from the new filter(s) and re-install the filters.

**FILTER REPLACEMENT:**

When installing a new filter the unit will automatically detect the filter type but the user will have to manually reset the filter replacement indicators. To reset the flashing filter replacement indicator use the following procedure:

- 1 Touch and hold the illuminated indicator for three seconds until a beep is heard and the indicator is flashing green.
- 2 Release finger from indicator.
- 3 Touch and hold the indicator for three seconds until a beep is heard and the indicator light turns off.

**Note:** If you do not complete step three within 10 seconds of completing step 1 then the indicator light will not be reset.

**TROUBLESHOOTING**

PROBLEM:	POSSIBLE SOLUTION:
The air quality control system fails to start.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check to assure unit is connected to power supply.</li> <li>• Make sure filters are genuine AeraMax<sup>®</sup> PRO filters, as unit will not function with other brands. <b>IMPORTANT:</b> Make sure filter detection area on genuine AeraMax<sup>®</sup> PRO replacement filter aligns with window in filter frame.</li> <li>• Review "Re-Installing Filters" section for further detail.</li> <li>• Make sure front access panel is closed completely.</li> <li>• Make sure power switch is on.</li> </ul>
The unit makes a faint ticking sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This indicates that the "PlasmaTRUE™" bipolar ionizer is working.</li> </ul>
The HEPA and/or Carbon Filter replacement indicator light remain lit after replacing the filter(s).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeat filter light reset instruction.</li> </ul>

\*Pour obtenir une copie du manuel, veuillez visiter le site [www.aeramaxpro.com](http://www.aeramaxpro.com)

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ/MISE EN GARDE**

Merci pour votre achat de l'AeraMax<sup>®</sup> PRO AM IV.

Veuillez lire et conserver ces consignes. À lire attentivement avant toute tentative d'assemblage, d'installation, d'utilisation ou d'entretien de ce produit. Protégez-vous et autrui en respectant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels. Conserver ces consignes pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

**IMPORTANTES MISES EN GARDE ET CONSIGNES CONCERNANT L'UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR :**

**AVERTISSEMENT :** suivre les instructions de ce manuel pour réduire le risque de choc électrique, de court circuit et/ou d'incendie :

- Ne pas utiliser ce purificateur d'air comme unique protection contre les polluants nocifs.
- Utiliser cette unité exclusivement de la façon prévue par le fabricant. Pour toute réponse aux éventuelles questions, contacter le fabricant.
- Les tâches d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées. Toute tâche d'installation électrique doit être effectuée et réalisée en accord avec tous les codes et réglementations gouvernementaux, provinciaux et locaux.
- Mettre l'unité hors tension à partir du panneau de commande avant tout entretien ou nettoyage. Verrouiller le panneau de commande ou apposer une étiquette d'avertissement, pour que personne ne remette l'unité sous tension par mégarde.
- Le système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax<sup>®</sup> PRO doit être mis à la terre.
- Utiliser uniquement la puissance électrique (tension et fréquence) indiquée pour le modèle de purificateur d'air en cours d'installation.
- Ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air du purificateur d'air.
- Lorsque vous percez la surface de montage, veillez à ne pas endommager les fils électriques et tout autre équipement des services publics.
- Utiliser l'unité uniquement après avoir installé les filtres.
- Ne pas laver les filtres afin de les réutiliser.
- N'utiliser aucune pièce ni aucun filtre qui ne soit pas de marque AeraMax<sup>®</sup> PRO. Cela empêcherait l'unité de fonctionner.
- Ne pas vaporiser d'aérosol sur ou dans l'unité.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'unité.
- Veiller à ne pas insérer les doigts ni aucun liquide, ou corps étranger dans l'entrée d'air ou les événements.
- Ne pas utiliser l'unité, si ce n'est pour purifier l'air.

**GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT**

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que le système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax<sup>®</sup> PRO (le « Produit ») sera exempt de tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant les périodes stipulées ci-dessous.

- Pour les appareils PC uniquement : Les compteurs de particules et l'écran d'affichage pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat d'origine du produit.
- Pour les appareils standard et PC : Toutes les autres pièces pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine du produit.

Si le Produit est installé dans un bâtiment nouvellement construit, la période de garantie commencera au moment où le permis d'occuper sera émis ou un an après la date d'achat, selon la première éventualité. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de filtres non approuvés par Fellowes ou le non-respect du programme de remplacement recommandé. Cette garantie ne couvre pas les cas d'abus, de manutention inadéquate, de non-conformité aux normes d'usage du produit, d'utilisation d'une source d'alimentation inappropriée (autre que celle indiquée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous coûts supplémentaires encourus par Fellowes pour fournir des pièces ou des services à l'extérieur du pays où le produit a été vendu à l'origine par un revendeur autorisé. Cette garantie ne couvre pas les filtres remplaçables. Dans le cas où le Produit ne serait pas facilement accessible au personnel d'entretien désigné par Fellowes, Fellowes se réserve le droit de fournir au client des pièces de rechange ou un Produit afin de s'acquitter pleinement de ses obligations dans le cadre de la présente garantie et de toutes ses obligations en matière d'entretien. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE AUX PRÉSENTES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage direct ou indirect, accidentel ou non ou spécial attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout dans le monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax® PRO :
- Filtre HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ (2 filtres)
- Filtre à charbon actif avec préfiltre (2 filtre de chaque type)
- Clés de verrouillage du panneau frontal (2)
- Gabarit de montage
- Vis Phillips à tête cylindrique - M6 x 50mm (4)
- Ancrages pour placoplâtre - 10mm de long (4)
- Renseignements concernant l'enregistrement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

AeraMax® PRO AM IV	
Dimensions (H x L x P)	19,6 x 34,7 x 9 pouces / 49,7 x 88,1 x 22,8 cm
Poids du système (filtres inclus)	33,3 lbs. / 15,1 kg
Exigences d'alimentation	120 V, 60 Hz, 2 A
Consommation électrique (5 vitesses de ventilateur)	8, 12, 18, 35, 166 watts
Transport de l'air (5 vitesses de ventilateur)	153, 186, 224, 280, 440 CFM
Décibels	42, 44, 51, 53, 68 dB
Affichage	Capacitif tactile, Accès interne uniquement
Capteurs	EnviroSmart™
Modes de fonctionnement contrôlés par capteur	2 modes principaux : mode Normal et mode Silencieux
Filtres fournis	2 filtres HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ dont la durée de vie estimée est de 1 an, 2 filtres à charbon actif avec préfiltre dont la durée de vie moyenne est de 6 mois.
Système de nettoyage	Efficacité du filtre d'air à particules à haute efficacité (HEPA) : 99,97 % des particules en suspension dans l'air à 0,3 micron. Le filtre à charbon actif adsorbe les odeurs et les composés organiques volatils, ionisateur bipolaire PlasmaTRUE™.
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inoxydable (article n° 9416301),</li> <li>• Blanc (article n° 9446201),</li> <li>• Graphite (article n° 9446301),</li> <li>• Fini personnalisable disponible; appeler pour en savoir plus</li> </ul>

### FILTRES DE RECHANGE

HEPA	Filtre de rechange HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ Durée de vie moyenne de 2 ans : 9416601 – paquet de 2
Charbon	Filtre de rechange avec charbon actif granulaire avec préfiltre. Durée de vie moyenne du filtre de 6 ans : 9416501 – paquet de 4

Pour acheter des filtres de rechange supplémentaires et pour obtenir des renseignements sur les accessoires disponibles, veuillez vous rendre sur le site suivant : [www.aeramaxpro.com](http://www.aeramaxpro.com)


## RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nocive lorsque l'équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable pour les radiocommunications. Il n'est toutefois pas garanti qu'un brouillage préjudiciable ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable pour la réception des programmes radio ou télévisés, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage préjudiciable à l'aide de l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

**AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications qui ne sont pas approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler la garantie et l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

## PANNEAU D'AFFICHAGE AM4 PC

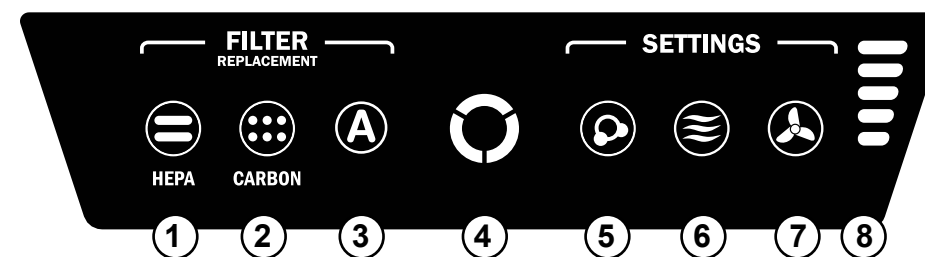

REMARQUE : une fois l'unité activée, le voyant « QA » clignote pendant quelques minutes lors du calibrage automatique du système.

- 1 INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA :** cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 2 INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF :** cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 3 INDICATEUR D'ACCESSOIRE :** cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Cet indicateur ne sera utilisé que si un filtre d'accessoire est installé dans l'unité. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 4 CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR :** cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Cet indicateur contrôle la qualité de l'air et règle la vitesse du ventilateur pour que l'air qui vous entoure reste pur. Les indicateurs bleu, ambre et rouge indiquent la pureté de l'air qui vous entoure.
- 5 TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ :** cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Produit un champ ionisé pour supprimer les polluants de l'air en toute sécurité. Pour activer et désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyez sur l'indicateur PLASMA et maintenez-le enfoncé. Un voyant bleu s'allume lorsque la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ est activée. Pour désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyez sur l'indicateur « PLASMA » jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- 6 MODE AUTO :** pour effectuer une sélection, appuyer sur le bouton puis le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'icône s'allume. Ce mode utilise la technologie EnviroSmart™ pour surveiller la qualité de l'air, le mouvement, le niveau de bruit et régler la vitesse du ventilateur afin de rétablir la pureté de l'air aussi vite que possible. Ce bouton comporte aussi un MODE SILENCIEUX. Pour le sélectionner, appuyer sur le bouton puis le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le bouton devienne vert. La machine continuera d'utiliser le mode EnviroSmart™, mais utilisera uniquement les 3 vitesses du ventilateur les plus basses et les plus silencieuses, sur les 5 existantes.
- 7 MODE AUTO :** pour effectuer une sélection, appuyer sur le bouton puis le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'icône s'allume. Ce mode permet de choisir une des 5 vitesses du ventilateur et de garder l'unité à cette vitesse tant que le MODE AUTO n'est pas de nouveau choisi/sélectionné. Les capteurs internes ne régleront pas la vitesse du ventilateur dans ce mode.
- 8 INDICATEURS DE VITESSE DU VENTILATEUR :** le ventilateur possède 5 vitesses et peut atteindre la vitesse turbo afin de nettoyer la pièce en cas d'élévation du niveau de polluants. Le nombre de barres allumées indique la vitesse du ventilateur.

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1 - silencieuse | 4 - rapide |
| 2 - lente       | 5 - turbo  |
| 3 - moyenne     |            |

## FONCTIONNEMENT


Le purificateur d'air fonctionne en continu en mode automatique ; l'utilisateur peut sélectionner les paramètres que le purificateur d'air doit utiliser selon l'emplacement ou l'utilisation souhaité du purificateur d'air. Le purificateur fonctionnera à une plage réduite de vitesses, ne dépassant pas le niveau maximal sélectionné, afin d'éliminer silencieusement les contaminants de la pièce. Une fois l'air nettoyé, à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Lorsque le Mode auto est sélectionné, l'indicateur « Mode auto » est bleu. Ce mode utilise la technologie EnviroSmart™ pour surveiller la qualité de l'air, le mouvement, le niveau de bruit et régler la vitesse du ventilateur afin de rétablir la pureté de l'air aussi vite que possible. Une fois l'air nettoyé et à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Lorsque le mode Silencieux est sélectionné, l'indicateur du mode Auto deviendra vert. La machine continuera d'utiliser le mode EnviroSmart™, mais utilisera uniquement les 3 vitesses du ventilateur les plus basses et les plus silencieuses, sur les 5 existantes.

Lorsque le mode Manuel est sélectionné, l'indicateur du mode Manuel devient bleu. Ce mode permet de choisir une des 5 vitesses de ventilateur et de garder l'unité à cette vitesse tant que le mode automatique n'est pas choisi/sélectionné. Les capteurs EnviroSmart™ NE régleront PAS la vitesse du ventilateur dans ce mode.



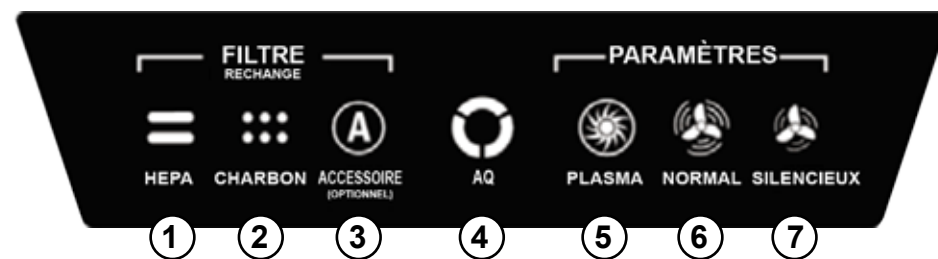

REMARQUE : une fois l'unité activée, le voyant « QA » clignote pendant quelques minutes lors du calibrage automatique du système.

- 1 **INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA** : cet indicateur affiche son état lors de l'ouverture et de la fermeture du panneau d'accès. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 2 **INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 3 **INDICATEUR D'ACCESSOIRE** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Cet indicateur ne sera utilisé que si un filtre d'accessoire est installé dans l'unité. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 4 **CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Cet indicateur contrôle la qualité de l'air et règle la vitesse du ventilateur pour que l'air qui vous entoure reste pur. Les indicateurs bleu, orange et rouge indiquent la pureté de l'air qui vous entoure.
- 5 **TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. produit un champ ionisé pour supprimer les polluants de l'air en toute sécurité. Pour activer et désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyer sur l'indicateur PLASMA et le maintenir

enfoncé. Un voyant bleu s'allume lorsque la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ est activée. Pour désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyer sur l'indicateur « PLASMA » jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

- 6 **MODE NORMAL** : sélectionner ce mode pour les toilettes, les cafétérias, les salles de gym et autres endroits bruyants car la purification de l'air commence lorsque la pièce est occupée et/ou en présence de contaminants aériens. Pour effectuer une sélection, appuyer sur l'indicateur « Normal » jusqu'à ce que l'icône s'allume. Ce mode permet de contrôler la qualité de l'air et le niveau de bruit pour régler la vitesse du ventilateur afin de conserver la pureté de l'air sans délai. En présence de niveaux élevés de contaminants, le ventilateur peut atteindre une vitesse turbo afin de nettoyer la pièce.

- 7 **MODE SILENCIEUX** : ce mode utilise les 3 vitesses les plus basses et silencieuses des 5 vitesses du ventilateur. Sélectionner ce mode pour les salles de cours, les salles de réunion, les bureaux et autres endroits plus tranquilles car l'unité ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à la vitesse maximale définie. Pour effectuer une sélection, appuyer sur l'indicateur « Quiet » (Silencieux) jusqu'à ce que l'icône s'allume. Continuer à appuyer sur l'indicateur et le maintenir enfoncé pour basculer d'une vitesse maximale à l'autre dans ce mode. Il existe trois niveaux différents, chacun représentant une vitesse maximale du ventilateur que l'unité peut atteindre.

- Niveau 1 = la vitesse la moins élevée, l'unité émettra un seul bip à la sélection de ce mode et ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à cette vitesse qui est la plus basse.
- Niveau 2 = basse vitesse, l'unité émettra deux bips à la sélection de ce mode et ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à la basse vitesse.
- Niveau 3 = vitesse moyenne, l'unité émettra trois bips à la sélection de ce mode et ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à la vitesse moyenne.

Le mode Silencieux permet de contrôler la qualité et le mouvement de l'air ainsi que le niveau de bruit pour régler la vitesse du ventilateur afin de conserver la pureté de l'air aussi efficacement que possible sans pour autant dépasser le niveau de vitesse maximal sélectionné.

## FONCTIONNEMENT

Le purificateur d'air fonctionne en continu en mode automatique ; l'utilisateur peut sélectionner les paramètres que le purificateur d'air doit utiliser selon l'emplacement ou l'utilisation souhaité du purificateur d'air. Le purificateur fonctionnera à une plage réduite de vitesse, ne dépassant pas le niveau maximal sélectionné, afin d'éliminer silencieusement les contaminants de la pièce. Une fois l'air nettoyé et à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Une fois le mode Normal sélectionné, l'indicateur Normal du panneau de commande s'allume en bleu lorsque le panneau d'accès est ouvert. Le purificateur passe d'une de ses vitesses à l'autre de sorte à éliminer les contaminants de la pièce aussi vite que possible. Une fois l'air nettoyé et à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Une fois le mode Silencieux sélectionné, l'indicateur Silencieux du panneau de commande s'allume en bleu lorsque le panneau d'accès est ouvert. Le purificateur fonctionne à des vitesses réduites afin d'éliminer les contaminants de la pièce le plus silencieusement possible. Une fois l'air nettoyé et à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

## ENTRETIEN

### NETTOYAGE :

- Nettoyer l'unité selon le besoin en l'essuyant avec un chiffon doux et sec. Pour les taches tenaces, utiliser un chiffon humecté d'eau tiède.
- Ne pas utiliser de liquides volatils comme le benzène, les diluants pour peinture, ni de poudre à récurer ou autres nettoyants, car cela pourrait endommager la surface de l'unité.
- Nettoyer les événements d'entrée et de sortie en les essuyant avec un chiffon doux et sec.


### INDICATEURS DE REMPLACEMENT DES FILTRES :

Les indicateurs de remplacement des filtres indiquent le moment où les filtres HEPA et/ou à charbon actif avec préfiltre doivent être remplacés. La période de remplacement varie en fonction des heures d'utilisation ainsi que de la qualité et du flux de l'air. Toutefois, dans des conditions d'utilisation normales, la plupart des filtres HEPA doivent être remplacés tous les 2 ans et les filtres à charbon avec préfiltre tous les 6 mois. Tout indicateur de remplacement de filtre HEPA, CHARBON ACTIF or ACCESSOIRE nécessitant un remplacement affiche la couleur suivante :


- Clignotement en rouge = filtre de DROITE plein à 90 %
- Clignotement en orange = filtre de GAUCHE plein à 90 %
- Clignotement en rouge, Pause, clignotement en orange, Pause = filtres de DROITE et de GAUCHE pleins à 90 %
- Rouge = Remplacer le filtre de DROITE
- Orange = Remplacer le filtre de GAUCHE
- Rouge alternant avec orange = Remplacer les filtres de Droite et de Gauche

Ne pas nettoyer ni réutiliser n'importe quel filtre. Cela aurait un impact sur leur efficacité. Utiliser uniquement des filtres de rechange de marque AeraMax® PRO. Sinon, l'unité ne fonctionnera pas.


### PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DES FILTRES :

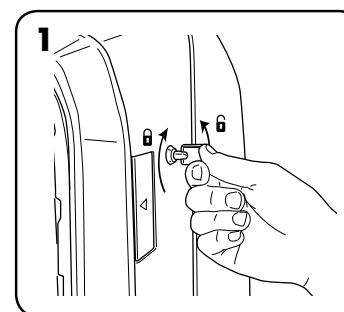

Déverrouiller le panneau d'accès : pour déverrouiller, insérer la clé fournie et la faire tourner d'un quart de tour dans le sens antihoraire.

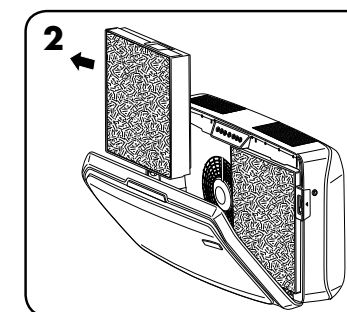

Ouvrir le panneau d'accès frontal en appuyant sur les loquets situés des deux côtés de l'unité. Laisser le panneau s'ouvrir complètement. Retirer les filtres à remplacer.

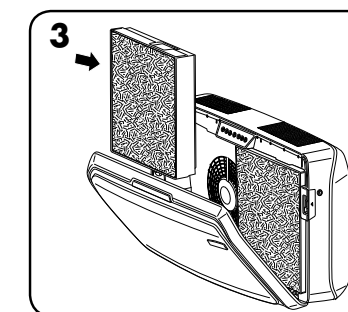

Sortir les nouveaux filtres de leur emballage et les réinstaller.

### REEMPLACEMENT D'UN FILTRE :

Lors de l'installation d'un nouveau filtre, l'unité détecte automatiquement le type de filtre mais vous devez réinitialiser manuellement les indicateurs de remplacement du filtre. Pour réinitialiser n'importe lequel des indicateurs de remplacement des filtres, suivre la procédure ci-dessous :

- 1 Appuyer sur l'indicateur allumé et le maintenir enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et que l'indicateur clignote en vert.
- 2 Détacher son doigt de l'indicateur.
- 3 Appuyer sur l'indicateur allumé et le maintenir enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et que l'indicateur clignote en vert.

Remarque : Si l'étape trois ne s'achève moins de 10 secondes après l'achèvement de l'étape 1, le voyant indicateur ne sera pas réinitialisé.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME :	SOLUTION PROBABLE :
Le système de contrôle de la qualité de l'air ne parvient pas à démarrer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que l'unité est connectée à un bloc d'alimentation.</li> <li>• S'assurer que les filtres sont bien des filtres AeraMax® PRO authentiques, car l'unité ne peut pas fonctionner avec des filtres d'autres marques. IMPORTANT : S'assurer que la zone de détection des filtres sur le filtre de remplacement AeraMax® PRO authentique s'aligne avec la fenêtre dans le cadre du filtre.</li> <li>• Consulter la section « Réinstallation des filtres » pour en savoir plus.</li> <li>• S'assurer que le panneau d'accès frontal est complètement fermé.</li> <li>• S'assurer que le commutateur d'alimentation est à la position de mise en marche</li> </ul>
L'unité émet un faible bruit semblable au mécanisme d'une horloge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci indique que l'ionisateur bipolaire « PlasmaTRUE™ » fonctionne.</li> </ul>
L'indicateur de remplacement des filtres HEPA et/ou à charbon actif reste allumé après le remplacement des filtres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Répéter la procédure de réinitialisation des voyants des filtres.</li> </ul>

# AERA MAX<sup>®</sup>

## PROFESSIONAL

Air Purifier with Particle Counters  
For use with machines AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Luftrenser med Partikkeltellere  
Til bruk med maskinene AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Purificateur d'air avec compteurs  
de particules  
Pour les machines AM3 PC, AM3S  
PC, AM4 PC et AM 4S PC

Oczyszczacz powietrza z licznikami cząstek  
Do użytku z urządzeniami AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC oraz AM 4S PC

Purificador de aire con medidor  
de partículas  
Para su uso con máquinas AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC y AM 4S PC

Воздухоочиститель со счетчиками частиц  
Для машин AM3 PC, AM3S  
PC, AM4 PC и AM 4S PC

Luftreiniger mit Partikelzählern  
Zur Verwendung mit den Geräten AM3  
PC, AM3S PC, AM4 PC und AM 4S PC

Ιονιστής με μετρητές σωματιδίων  
Για χρήση με τα μηχανήματα AM3  
PC, AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Purificatore d'aria con contatori  
di particelle  
Per l'uso con apparecchi AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC e AM 4S PC

Partikül Sayaçlı Hava Arıtıcısı  
Kullanıldığı makineler: AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC ve AM 4S PC

Luchtreiniger met deeltjestellers  
Voor gebruik met apparaten AM3  
PC, AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Čistička vzduchu s počítadlem částic  
Pro použití u zařízení AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC a AM 4S PC

Luftrenare med partikelräknare  
För användning tillsammans  
med maskinerna AM3 PC, AM3S  
PC, AM4 PC och AM 4S PC

Čistička vzduchu s počítadlom částic  
Na použitie spolu so zariadeniami AM3  
PC, AM3S PC, AM4 PC a AM 4S PC

Luftrenser med partikeltællere  
Til brug med maskinerne AM3 PC,  
AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Légtisztító részecskeszámlálókkal  
AM3 PC, AM3S PC, AM4 PC és AM 4S  
PC berendezéssel való használatához

Purificador de ar com contadores  
de partículas  
Para utilizar com as máquinas AM3  
PC, AM3S PC, AM4 PC e AM 4S PC

Ilmanpuhdistin, jossa on hiukkaslaskin  
Käytettäväksi seuraavissa laitteissa:  
AM3 PC, AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Nous vous remercions d'avoir acheté l'AeraMax<sup>®</sup> Professionnel avec compteurs de particules. Merci de lire et de conserver ces instructions.



Cet appareil AeraMax<sup>®</sup> utilise sa technologie avancée et brevetée EnviroSmart<sup>™</sup> 2.0 pour mesurer les particules d'air et régler au besoin la vitesse de la machine. L'appareil utilise des compteurs de particules, et des détecteurs de composés organiques volatils (COV), audio et de mouvement pour nettoyer efficacement votre environnement.

### **CHANGER DE MODE ou D'ÉCRAN**

Pour accéder aux différents modes de qualité de l'air, appuyez sur le bouton MODE situé en haut. Pour changer d'écran, appuyez sur le bouton PAGE situé en bas.



#### **MODE**

Contrôle la fonctionnalité au sein de chaque PAGE



#### **PAGE**

Page Cycles

**2 boutons d'écran  
tactile capacitif**





## Sortant

Ce nombre est la quantité de particules d'air détectées dans l'air filtré sortant du purificateur d'air.

## Entrant

Ce nombre est la quantité de particules d'air entrant dans l'appareil à partir de l'air ambiant. Celles-ci n'ont pas encore été directement filtrées.

Si le nombre de particules est compris entre 0 et 2500, l'appareil affiche une mesure PROPRE/FAIBLE en bleu.

Si le nombre de particules est compris entre 2500 et 7500, l'appareil affiche une mesure PASSABLE/MOYEN en jaune.

Si le nombre de particules dépasse 7500, l'appareil affiche une mesure MÉDIOCRE/ÉLEVÉ en rouge.

1. Cet écran affiche un instantané complet de la qualité de l'air de votre pièce.

La section supérieure de l'écran affiche une représentation graphique de la qualité d'air actuelle de votre pièce. L'affichage graphique se base sur les relevés PM2.5 ENTRANTS (à partir de l'écran PM2.5) de l'air de la pièce entrant dans l'appareil.

Qualité de l'air de la pièce :

Si PM2.5 = 0-12  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'écran affichera « PROPRE » dans un graphique bleu.

Si PM2.5 = 12,1-35,4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'écran affichera « NETTOYAGE » dans un graphique jaune.

Si PM2.5 = - 35,5+  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'écran affichera « NETTOYAGE » dans un graphique rouge.

La section centrale de l'écran affiche l'efficacité de nettoyage actuelle qui calcule le pourcentage de réduction des matières particulaires PM2.5 sortant du purificateur par rapport aux matières particulaires PM2.5 entrantes.

Les relevés de PM2.5 font référence aux matières particulaires atmosphériques dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5  $\mu\text{m}$  (par exemple, les virus, les bactéries et la fumée).

2. **MP2,5** - Affiche la densité ( $\text{ug}/\text{m}^3$  ou masse volumique) des particules ne dépassant pas 2,5  $\mu\text{m}$  (par ex. les virus, les bactéries et la fumée). L'état de la qualité de l'air affiché est lié à l'indice de qualité de l'air défini par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.airnow.gov>.

Si le relevé de particules est compris entre 0 et 12, l'appareil affiche une mesure PROPRE en bleu.

Si le relevé de particules est compris entre 12,1 et 35,4, l'appareil affiche une mesure PASSABLE en jaune.

Si le relevé de particules dépasse 35,5, l'appareil affiche une mesure MÉDIOCRE en rouge.

3. **MP10** - Affiche la densité ( $\text{ug}/\text{m}^3$  ou masse volumique) des particules ne dépassant pas 10  $\mu\text{m}$  (par ex. le pollen, la poussière, la fumée, les allergènes et les virus). L'état de la qualité de l'air affiché est lié à l'indice de qualité de l'air défini par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.airnow.gov>.

Si le relevé de particules est compris entre 0 et 54, l'appareil affiche une mesure PROPRE en bleu.

Si le relevé de particules est compris entre 55 et 154, l'appareil affiche une mesure PASSABLE en jaune.

Si le relevé de particules dépasse 155, l'appareil affiche une mesure MÉDIOCRE en rouge.

## ODEUR/COV



Mesure le niveau de COV (composés organiques volatils) et d'odeurs entrant dans l'appareil à partir de l'air ambiant. Ceux-ci n'ont pas encore été directement filtrés. La machine règle son fonctionnement en fonction des COV détectés.

Bleu – faible niveau de COV détecté

Jaune – niveau moyen de COV détecté


Rouge – niveau élevé de COV détecté

## FILTRES UNIQUEMENT À CHARBON

Il est DÉCONSEILLÉ d'utiliser des filtres uniquement à charbon avec les appareils AM3 PC, AM3S PC, AM4 PC ou AM4S PC. Les filtres à charbon ne capturent pas les tailles de particules qui peuvent être détectées par nos capteurs. Dans le cas où un filtre uniquement à charbon est utilisé, l'affichage change pour afficher uniquement NIVEAU DE COV/ODEUR. Cela affichera l'état comme la barre COV/ODEUR avec FAIBLE/BLEU, MOYEN/JAUNE, ÉLEVÉ/ROUGE. Cet écran s'affiche automatiquement lorsque l'appareil détecte un filtre uniquement à charbon. Il ne peut pas être sélectionné.



## INFORMATIONS SUR LES FILTRES



Cet écran contient les informations nécessaires pour gérer les filtres et en commander de nouveaux. La ou les images affichées représentent le filtre actuel à l'intérieur de l'appareil. L'AM3 affiche une configuration à 1 filtre, tandis que l'AM4 affiche une configuration à 2 filtres.

La durée de vie restante mesure la durée estimée de vie restante du ou des filtres HEPA et/ou à charbon. L'AM3 a 1 compte à rebours, alors que l'AM4 en a un pour les filtres droit et gauche. Pour maintenir un fonctionnement optimal de la machine, remplacez les filtres lorsque ce pourcentage atteint de 10 % à 0 % et qu'une alerte « commander filtre » ou « remplacer filtre » clignote sur l'écran avant.

Reportez-vous au manuel de la machine pour réinitialiser les filtres sur l'interface utilisateur de la machine.

Ces alertes s'éteignent automatiquement lorsque le filtre est remplacé/réinitialisé ou vous pouvez désactiver cette alerte à tout moment en appuyant sur le bouton MODE pour désactiver NOTIFICATION DE PAGE AVANT. Lorsque les nouveaux filtres sont installés/réinitialisés, le compte à rebours de la durée de vie redémarre automatiquement.


Ces alertes s'affichent pendant 5 secondes et remplacent les relevés de particules SORTANT toutes les 1 minute jusqu'à la réinitialisation ou l'arrêt.



Le ou les numéros de pièce sont inclus pour commander un ou des filtres de rechange sur le site [aeramaxpro.com](http://aeramaxpro.com). Si cette page ne fait l'objet d'aucune activité, elle revient automatiquement à la page principale après 5 minutes.

## LUMINOSITÉ

Appuyez sur le bouton MODE sur cet écran pour augmenter/diminuer la luminosité de l'écran. Si cette page ne fait l'objet d'aucune activité, elle revient automatiquement à la page principale après 1 minute.



## PAGE GÉNÉRALE

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez avoir l'écran allumé, sans afficher les relevés de particules ou de COV, vous pouvez appuyer sur le bouton PAGE pour afficher la page EnviroSmart 2.0.



## ALLUMER/ÉTEINDRE L'ÉCRAN

**ÉTEINDRE ÉCRAN :** Si vous souhaitez éteindre l'écran, appuyez sur le bouton PAGE jusqu'à ce que l'écran s'affiche. Une fois sur cette page, appuyez sur MODE pour confirmer et arrêter ou sur le bouton PAGE pour annuler.

**RALLUMER L'ÉCRAN :** Une pression prolongée sur l'un de ces boutons pendant 3 secondes rallumera l'écran.



**Mode de veille automatique -** L'écran passe automatiquement en mode veille/arrêt si aucun signal audio ni mouvement n'est détecté. Pour réveiller l'écran, bougez la main près de l'appareil ou appuyez sur l'un des boutons latéraux.